


Sistema **DELTA-41**



Sistemas de vanguardia en la carpintería de aluminio.

Cerramientos que cumplen con las normativas europeas de calidad.

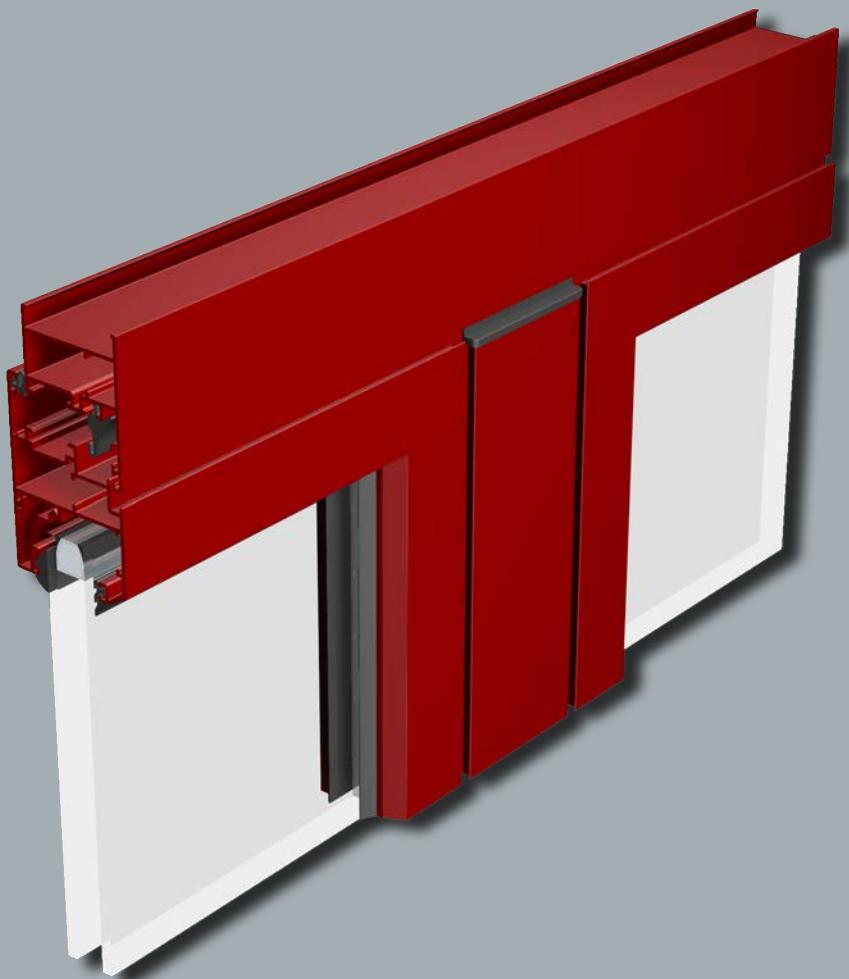


DELTA 41 es un sistema compuesto por perfiles con un alto valor de aislamiento térmico que contribuye de forma eficiente al ahorro energético en la edificación.

DELTA 41 cumple con el reciente Código Técnico de la Edificación y el marcado CE.




Descripción del sistema

- Perfiles de aluminio extruido: EN AW - 6060 (EN573-3 y EN755-2).
- Estado de suministro: EN 515.
- Tolerancias dimensionales y de espesores: EN 12020-2.
- Estanqueidad: Perfiles EPDM




Acabado superficial


La protección y el acabado de la superficie de los perfiles se efectúa mediante la oxidación anódica o la pintura. Nuestra empresa efectúa los acabados según los procesos y normativas europeas QUALITAL (QUALANOD para el acabado anodizado y QUALICOAT para el proceso de pintura).



Marcos




Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45°. Ensamblado mediante escuadras de presión.



Hojas

Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45°. Ensamblado mediante escuadras de presión. Acristalado de 6 a 25 mm



Sistema

DELTA-41

Sistema





Documento Básico HE

Ahorro de energía

Introducción

I Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”.

Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente *la demanda energética* necesaria para alcanzar el *bienestar térmico* en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los *puentes térmicos* para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrométricos en los mismos.


Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla que reproducimos a continuación perteneciente a la HE1, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.



Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de *cerramientos y particiones interiores* de la envolvente térmica U en W/m² K

Cerramientos y particiones interiores	ZONAS A	ZONAS B	ZONAS C	ZONAS D	ZONAS E
Muros de fachada, <i>particiones interiores</i> en contacto con espacios <i>no habitables</i> , primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno ⁽¹⁾ y primer metro de muros en contacto con el terreno	1,22	1,07	0,95	0,86	0,74
Suelos	0,69	0,68	0,65	0,64	0,62
Cubiertas	0,65	0,59	0,53	0,49	0,46
Vidrios y marcos	5,70	5,70	4,40	3,50	3,10
Medianerías	1,22	1,07	1,00	1,00	1,00

ZONAS CLIMÁTICAS

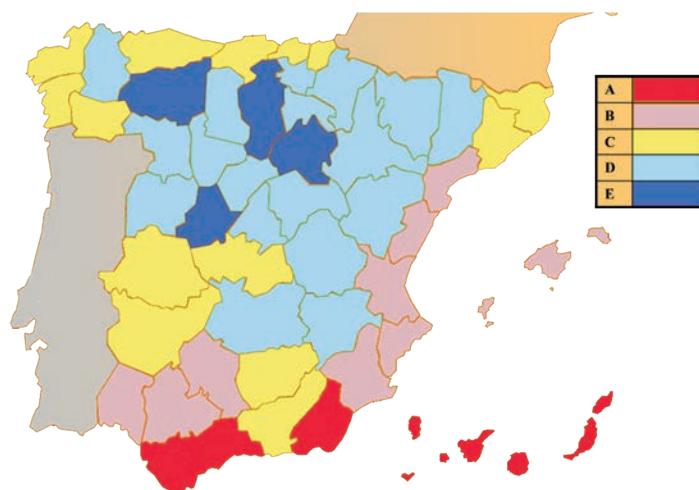

En la pagina 3 se muestran los resultados de los ensayos efectuados según la norma UNE-EN ISO 12567-1:2002. Comportamiento térmico de puertas y ventanas. determinación de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1:Puertas y ventanas.


Transmitancia Térmica Normalizada 5,7 W(m²K)

$U_{s,t}$ (Uw)

Del valor anteriormente descrito podemos deducir que se cumple la norma en las zonas climáticas A,y B,



Sistema **DELTA-50**





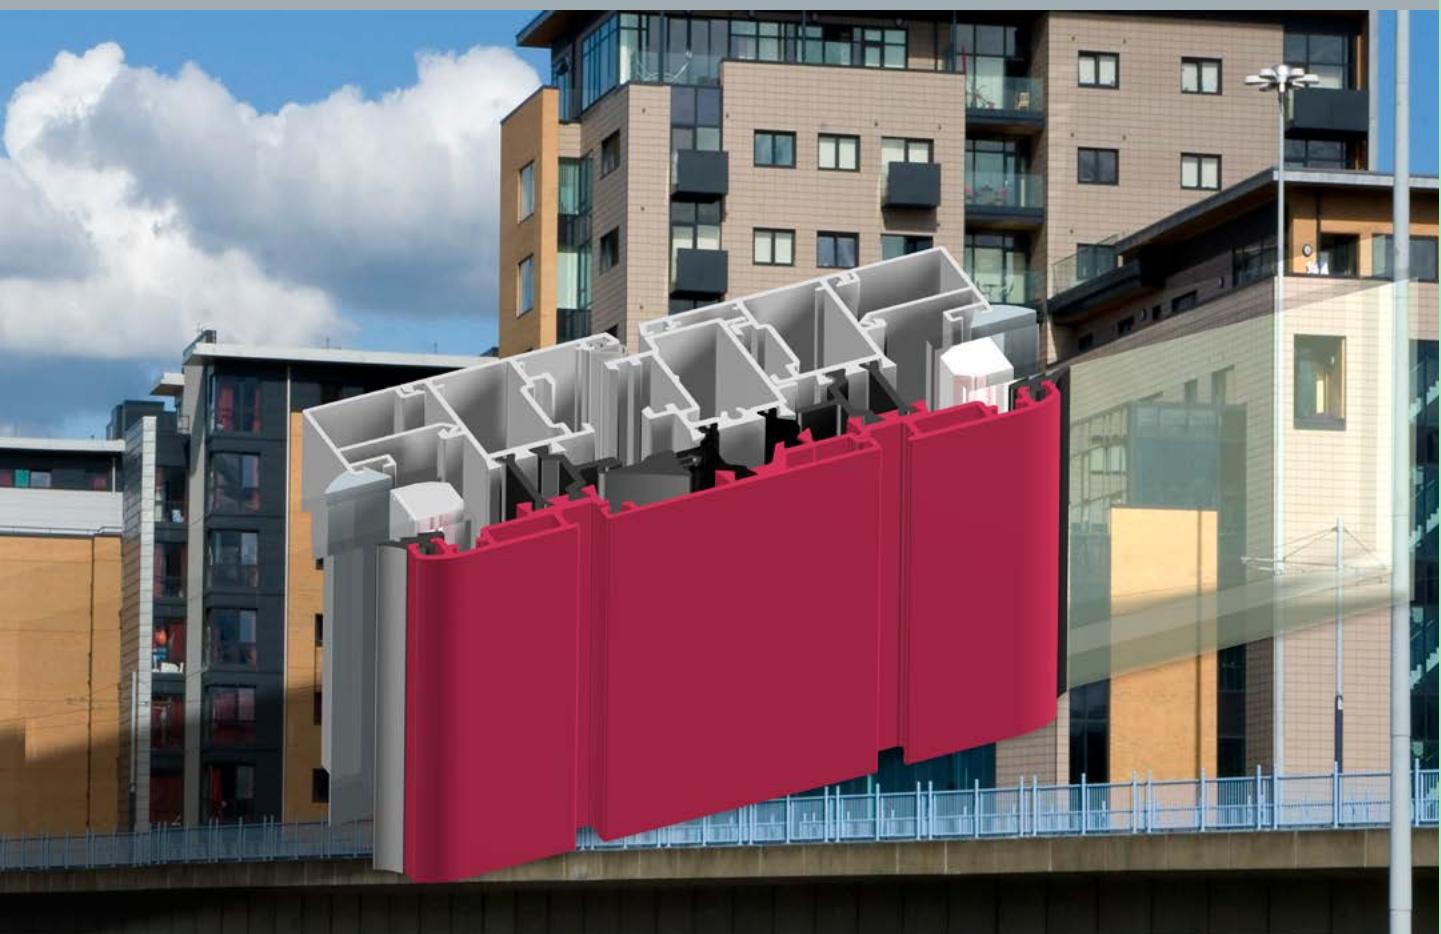


Sistemas de vanguardia en la carpintería de aluminio.

Cerramientos que cumplen con las normativas europeas de calidad.

DELTA 50 es un sistema compuesto por perfiles con un alto valor de aislamiento térmico que contribuye de forma eficiente al ahorro energético en la edificación.

DELTA 50 cumple con el reciente Código Técnico de la Edificación y el marcado CE.

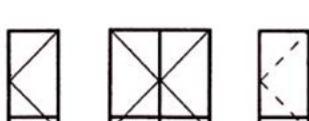

Descripción del sistema

- Perfiles de aluminio extruido: EN AW - 6060 (EN573-3 y EN755-2).
- Estado de suministro: EN 515.
- Tolerancias dimensionales y de espesores: EN 12020-2.
- Tipo de perfil: Rotura de puente térmico.
- Poliamida 6.6+Refuerzo con 25% de fibra de vidrio (PA 6.6 GF)
- Alto varillas poliamida 24 mm
- Estanqueidad: Perfiles EPDM

Acabado superficial

La protección y el acabado de la superficie de los perfiles se efectúa mediante la oxidación anódica o la pintura.

Nuestra empresa efectúa los acabados según los procesos y normativas europeas QUALITAL (QUALANOD para el acabado anodizado y QUALICOAT para el proceso de pintura).

Marcos

Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45°.


Ensamblado mediante escuadras de presión, interior y exterior.

Hojas

Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45°.

Ensamblado mediante escuadras de presión, interior y exterior.

Acrystalado de 6 a 40 mm

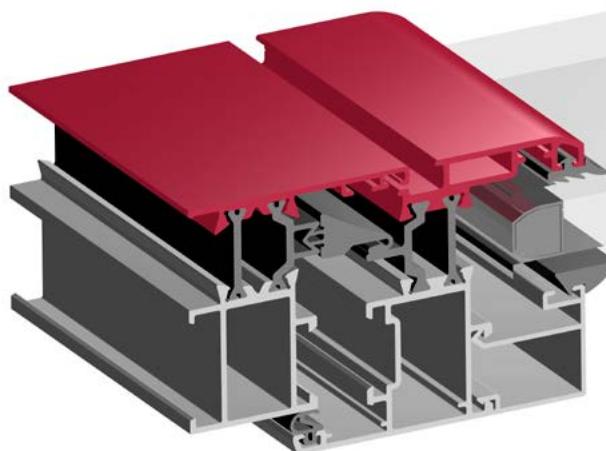

CARACTERÍSTICAS

Sistema de carpintería para ventanas y puertas, con rotura de puente térmico, de fácil construcción y excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.

- Dispone de varillas de poliamida de 14,8 mm. reforzada con fibra de vidrio y cordón termofusible.

- Dimensiones base del sistema:


Marco: 50 mm.

Hoja: 59,5 mm.

- Ingletes de Marco y Hoja con escuadra de aluminio fundido.

- Espesor máximo de vidrio de 45 mm.

- Permite todo tipo de aperturas interiores y exteriores.

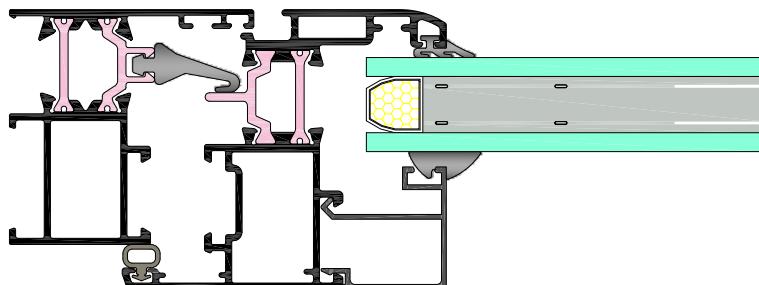

ENSAYOS FÍSICOS

ACREDITADOS POR:



ENSAYO I

ENSAYO 2

Exigencia **CTE**

Permeabilidad al aire

UNE-EN-1026/2000

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 2

Minima exigida en la zona más desfavorable

Estanqueidad al agua

UNE-EN-1027/2000

CLASE 9A

CLASE 9A

-

Resistencia al viento

UNE-EN-12211/2000

CLASE C4


CLASE C2

-

ENSAYO 1: realizado con una ventana de 1.200 x 1.200 mm. con apertura oscilo-batiente.

ENSAYO 2: realizado con una ventana de 1.500 x 2.300 mm. con apertura oscilo-batiente y cajón de persiana.

TRANSMITANCIA TÉRMICA



$$U_{\text{Marco-Hoja}} = 3,40 \text{ W/m}^2\text{°K}$$

Según UNE-EN-10077-2-2002
Ensaya CIDEMCO 15226

$$U_{\text{Ventana}} = 2,97 \text{ W/m}^2\text{°K}$$

Para una ventana de 1,2 x 1,2 m.
con vidrio 6/16/6

Isotermas

$$U_{\text{Ventana}} = 2,11 \text{ W/m}^2\text{°K}$$

Para una ventana de 1,2 x 1,2 m.
con vidrio 6/16/6 bajo emisivo

CUMPLE con el CTE*
en las ZONAS CLIMÁTICAS:

A	B	C	D	E
5,70	5,70	4,40	3,50	3,10

*En función de la transmitancia del Vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Índice de aislamiento a ruido aéreo

UNE-EN-ISO-140-3/1995

Ra = **36,8 dBA**

Para una ventana
con acristalamiento 4/12/5



CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO



Documento Básico HE

Ahorro de energía

Introducción

I Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”.

Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente *la demanda energética* necesaria para alcanzar el *bienestar térmico* en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los *puentes térmicos* para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrométricos en los mismos.


Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla que reproducimos a continuación perteneciente a la HE1, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.



Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m² K

Cerramientos y particiones interiores	ZONAS A	ZONAS B	ZONAS C	ZONAS D	ZONAS E
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno ⁽¹⁾ y primer metro de muros en contacto con el terreno	1,22	1,07	0,95	0,86	0,74
Suelos	0,69	0,68	0,65	0,64	0,62
Cubiertas	0,65	0,59	0,53	0,49	0,46
Vidrios y marcos	5,70	5,70	4,40	3,50	3,10
Medianerías	1,22	1,07	1,00	1,00	1,00

ZONAS CLIMÁTICAS

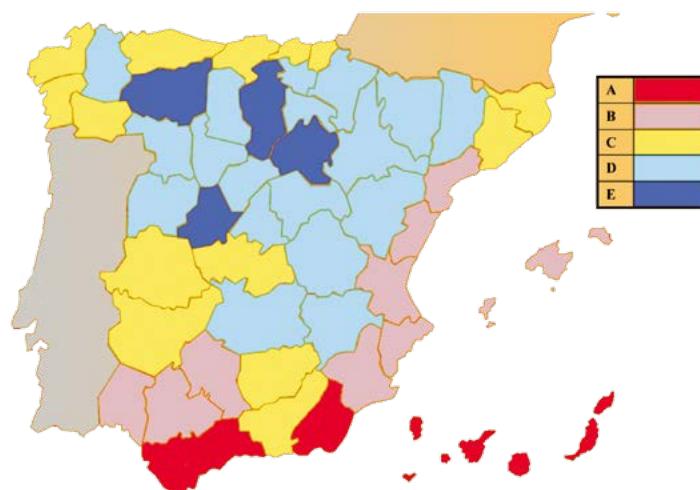

En la pagina 3 se muestran los resultados de los ensayos efectuados según la norma UNE-EN ISO 12567-1:2002. Comportamiento térmico de puertas y ventanas. determinación de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1:Puertas y ventanas.


Transmitancia Térmica Normalizada 5,7 W(m²K)

$U_{s,t}$ (Uw)

Del valor anteriormente descrito podemos deducir que se cumple la norma en las zonas climáticas A,y B,



Sistema **DELTA 60**

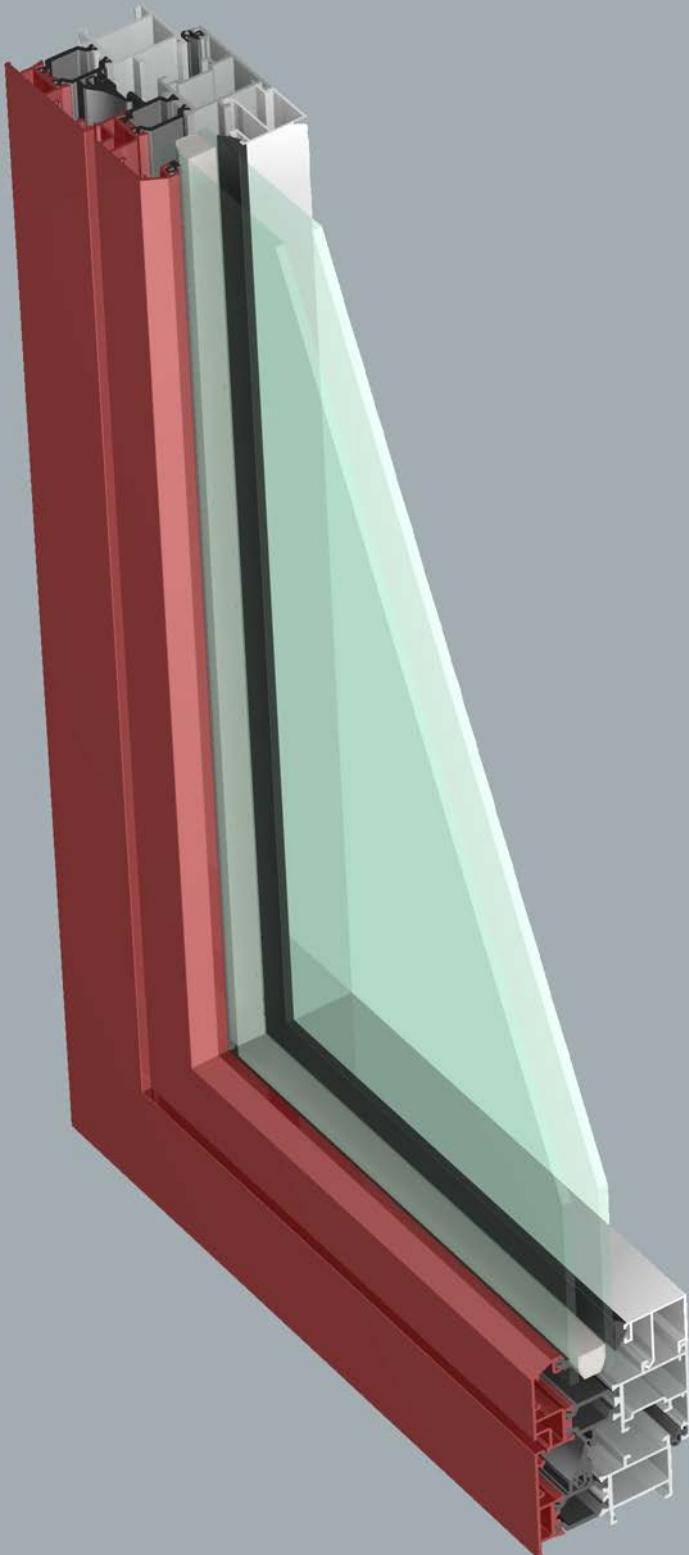







Sistema de vanguardia en la carpintería de aluminio.

Tecnología para el ahorro de energía en ventanas y puertas



DELTA 60 es un sistema compuesto por perfiles con un alto valor de aislamiento térmico que contribuye de forma eficiente al ahorro energético en la edificación.

DELTA 60 cumple con el reciente Código Técnico de la Edificación y el marcado CE.



Descripción del sistema

- Perfiles de aluminio extruido: EN AW - 6060 (EN573-3 y EN755-2).
- Estado de suministro: EN 515.
- Tolerancias dimensionales y de espesores: EN 12020-2.
- Tipo de perfil: Rotura de puente térmico.
- Poliamida 6.6+Refuerzo con 25% de fibra de vidrio (PA 6.6 GF)
- Alto varillas poliamida 24 mm
- Estanqueidad: Perfiles EPDM

Acabado superficial

La protección y el acabado de la superficie de los perfiles se efectúa mediante la oxidación anódica o la pintura.


Nuestra empresa efectúa los acabados según los procesos y normativas europeas QUALITAL (QUALANOD para el acabado anodizado y QUALICOAT para el proceso de pintura).

Marcos


Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45º.
Ensamblado mediante escuadras de presión, interior y exterior.

Hojas


Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45º.
Ensamblado mediante escuadras de presión, interior y exterior.
Acristalado de 6 a 40 mm

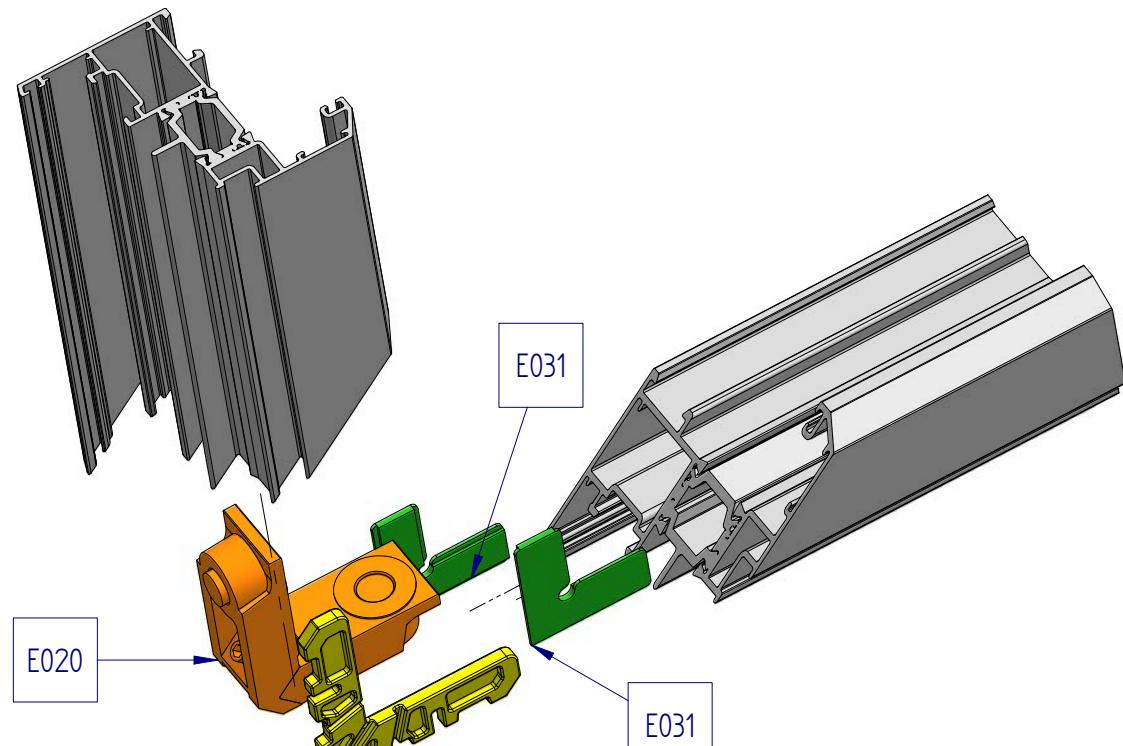

DELTA 60 dispone de escuadra (E020) de tetón en el perfil interior, y de escuadra (E045) de espina y ensamblado en el perfil exterior, consiguiendo un anclaje perfecto de los perfiles de rotura térmica. Por ultimo se utilizan las escuadras (E031) para un alineamiento óptimo en las alas de los perfiles.

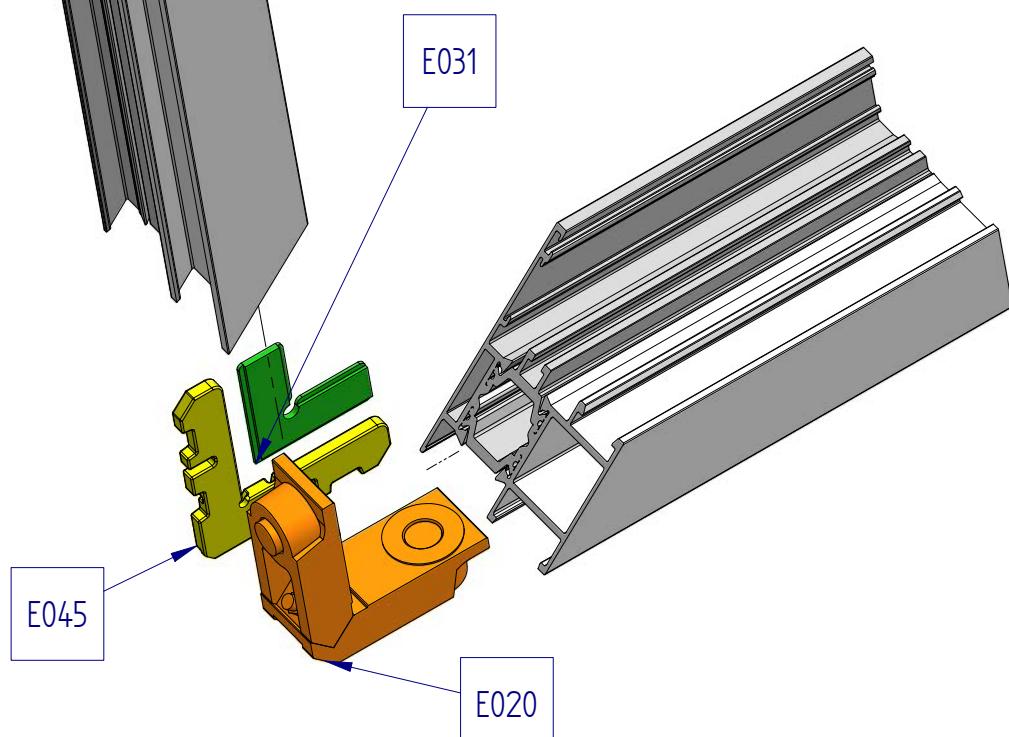

1. Cristal doble con cámara de aire
2. Goma EPDM de acristalado interior
3. Junquillo de ajuste a presión
4. Cámara de herraje europeo
5. Goma EPDM batiente hoja
6. Barras de poliamida
7. Junta central en goma EPDM
8. Goma EPDM de acristalado exterior

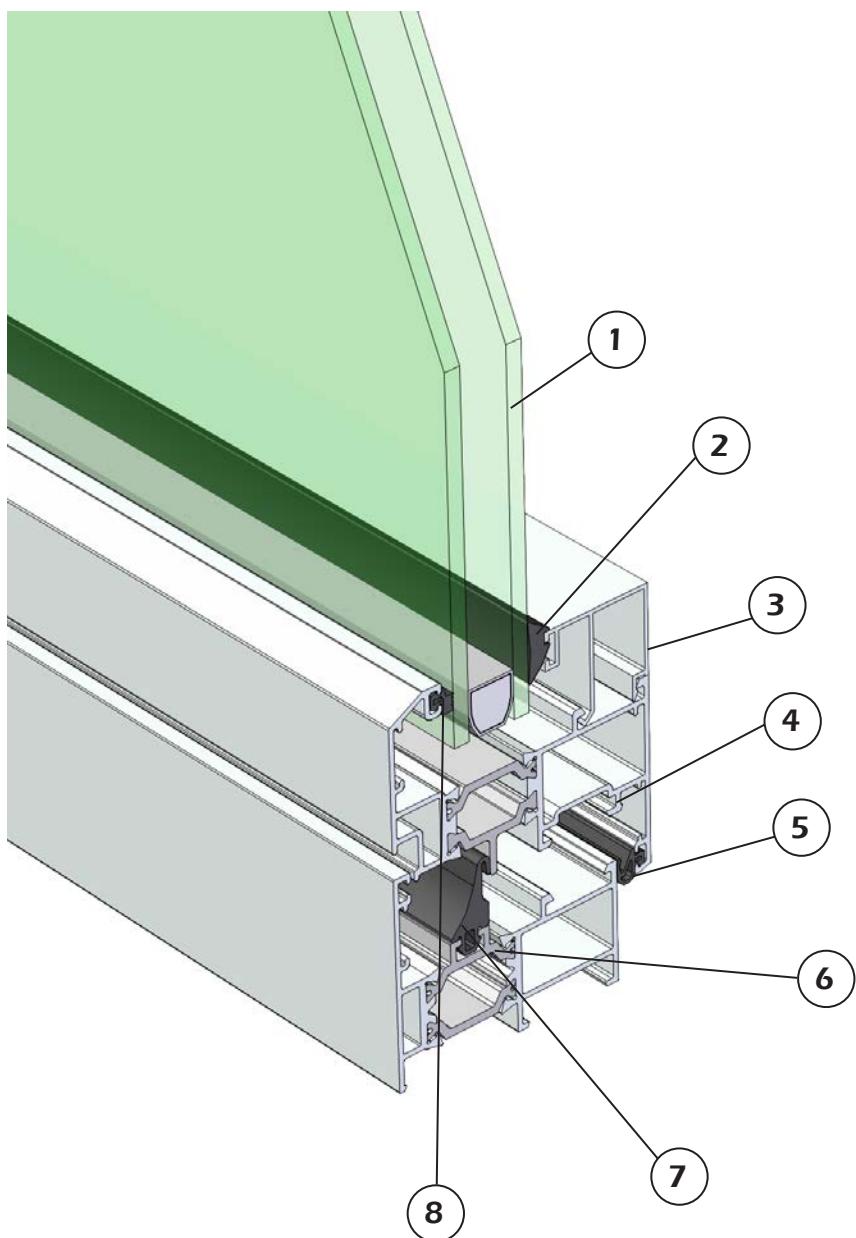



Documento Básico HE Ahorro de energía

Introducción

I Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”.

Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente *la demanda energética* necesaria para alcanzar el *bienestar térmico* en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los *puentes térmicos* para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrométricos en los mismos.


Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla que reproducimos a continuación perteneciente a la HE1, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.



Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de *cerramientos y particiones interiores* de la envolvente térmica U en W/m² K

Cerramientos y particiones interiores	ZONAS A	ZONAS B	ZONAS C	ZONAS D	ZONAS E
Muros de fachada, <i>particiones interiores</i> en contacto con <i>espacios no habitables</i> , primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno ⁽¹⁾ y primer metro de muros en contacto con el terreno	1,22	1,07	0,95	0,86	0,74
Suelos	0,69	0,68	0,65	0,64	0,62
Cubiertas	0,65	0,59	0,53	0,49	0,46
Vidrios y marcos	5,70	5,70	4,40	3,50	3,10
Medianerías	1,22	1,07	1,00	1,00	1,00

ZONAS CLIMÁTICAS

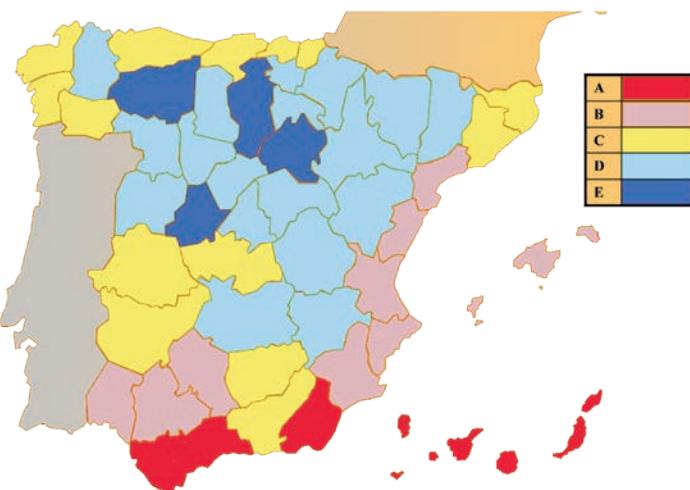

En la pagina 9 se muestra el resultado del certificado Nº 23160 de fecha 20-10-2009, efectuado según la norma UNE-EN ISO 10077:2008. Cálculo y simulación de coeficientes de transmisión térmica de puertas y ventanas. determinación de la transmitancia térmica.

Transmitancia Térmica Normalizada 2.6 W(m²K)

$U_{s,t}$ (Uw)

Del valor anteriormente descrito podemos deducir que se cumple la norma en la totalidad de las zonas climáticas A,B,C,D y E.



Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

ORGANISMO
NOTIFICADO
nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	CODALMHA, S.L.
DIRECCIÓN	POL. IND. "LOS HUERTECILLOS", C/ NOGAL, 14 28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)
Nº CERTIFICADO	22950

VENTANA DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTE, DOS HOJAS
(1.200 x 1.200) mm

REF. «DELTA 60 RPT»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE E750
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

FECHA 3 de septiembre de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


cidemco
 tecnalia
 Fdo: Miguel Mateos
 Resp. Envolventes Arquitectónicas





Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

**ORGANISMO
NOTIFICADO**

nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA CODALMHA, S.L.
DIRECCIÓN POL. IND. "LOS HUERTECILLOS", C/ NOGAL, 14
28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)
Nº CERTIFICADO 22953

**VENTANA DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTE, DOS HOJAS + FIJO
(1.200 x 2.400) mm**

REF. « DELTA 60 RPT »

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE E750
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C4

FECHA 7 de septiembre de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción





 Fdo: Miguel Mateos
 Resp. Envolventes Arquitectónicas




Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
CODALMHA, S.L.	C/ NOGAL NAVE 7.22, POL.IND. LOS HUERTECILLOS 28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)
Nº CERTIFICADO	23160-1
ENSAYO	RESULTADO
CÁLCULO Y SIMULACIÓN DE COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE PERFILES «Uf» SERIE DELTA 60 RPT Perfil Lateral SERIE DELTA 60 RPT Perfil Central	UNE-EN ISO 10077-2 :2008 $Uf_{lateral} = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $Uf_{central} = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
CALCULO DE LA VENTANA COMPLETA , «U _w »	

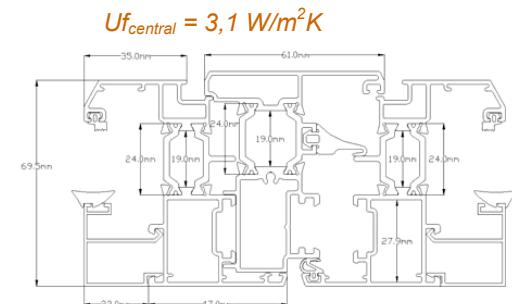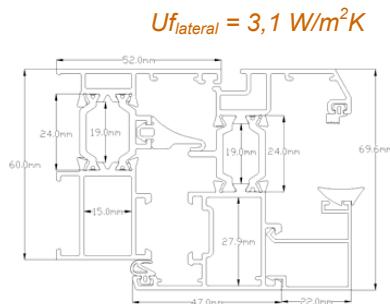

CALCULO DE LA VENTANA COMPLETA , «U_w» , con un vidrio 4-12-4 con emisividad corregida 0,10, y con una transmitancia, $U_g = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

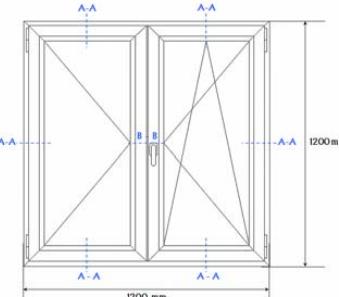

FECHA 20 de octubre del 2009

Los resultados de este certificado solo se refiere al material simulado y sometido a estudio en CIDEMCO. Los perfiles y ventana referenciados en este certificado corresponden a la simulación detallado y estudiado en el informe 23160. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo.: Sergio Saiz
Res.Área de Energía y
Medioambiente



4. Resultados

SERIE DELTA 60 RPT Perfil Lateral

L_f^{2D} (W/mK)	U_p (W/m ² K)	b_p (m)	b_f (m)	U_f (W/m ² K)
0,55	1,34	0,19	0,09	3,1

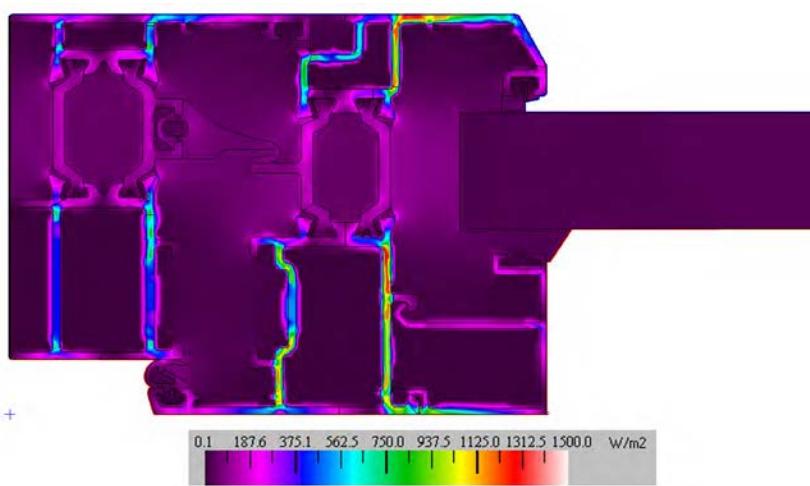
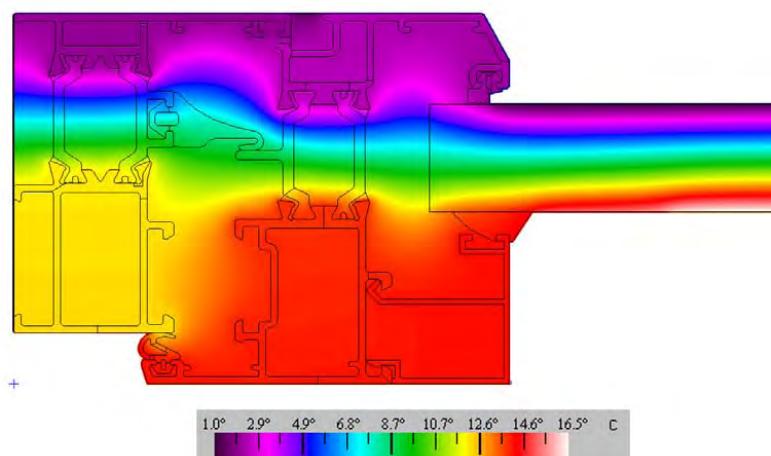


Fig. 1: Distribución de temperatura y flujo de calor en el perfil, junto con las escalas correspondientes.

SERIE DELTA 60 RPT Nudo Central

L_f^{2D} (W/mK)	U_p (W/m ² K)	b_p (m)	b_f (m)	U_f (W/m ² K)
0,96	1,34	0,39	0,14	3,1

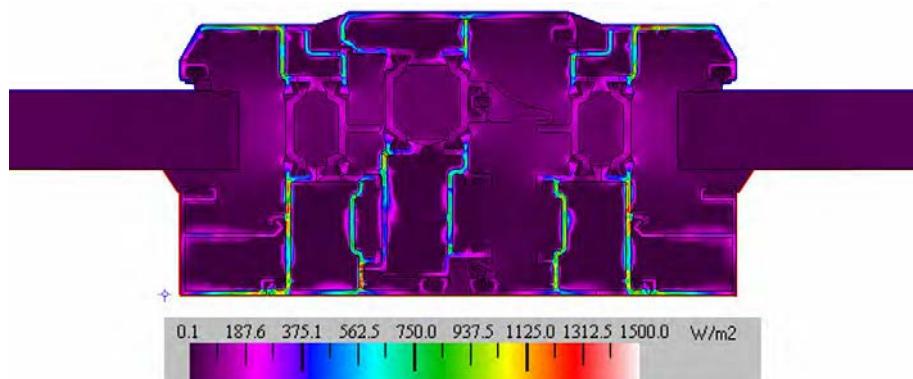
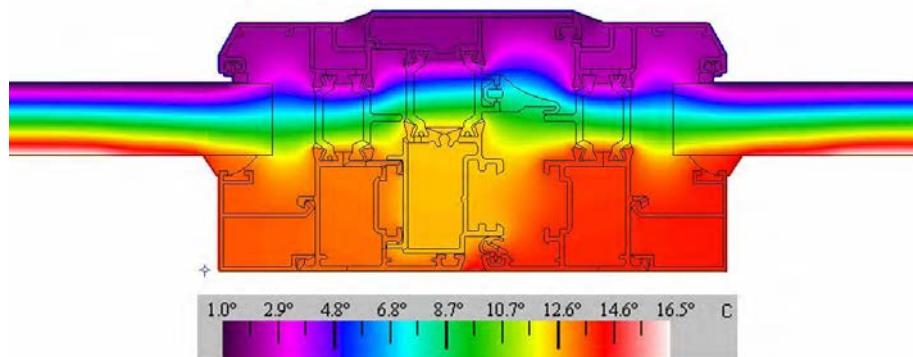


Fig. 2: Distribución de temperatura y flujo de calor en el perfil, junto con las escalas correspondientes.

CIDEMCO-Tecnalia

Área Anardi, nº 5
 Apartado 134 P.O. Box
 E-20730 Azpeitia (Guipúzcoa) / Spain
 Tel.: +34 943 81 68 00
 Fax: +34 943 81 60 74

www.cidemco.es
 cidemco@cidemco.es

Organismo notificado nº 1239
 DPC 89/106/CEE



Nº INFORME: 23087. Hoja 1 de 9

INFORME DE CÁLCULO

CLIENTE: **CODALMHA, S.L.**

SOLICITANTE: **JOSE MANUEL HIDALGO**

DIRECCIÓN: **POL.IND. LOS HUERTECILLOS,
 C/NOGAL, 14
 28350, CIEMPOZUELOS (MADRID)**

MATERIAL ENSAYADO: **VENTANA DE ALUMINIO OSCILOBATIENTE
 2 HOJAS**

REFERENCIA: **«DELTA 60 RPT»**

OBJETO DE LA PETICIÓN: **DETERMINACIÓN DE LA ATENUACIÓN ACÚSTICA
 (ANEXO B, UNE-EN 14351-1:2006)**

FECHA DE RECEPCIÓN: **11.09.2009**

FECHA DE REALIZACIÓN: **11.09.2009**

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: **14.09.2009**

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación en las fechas indicadas.

Este Informe consta de nueve (9) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.




Mikel Etxebeste
 Técnico Área Acústica
 Dpto. Construcción



Miguel Mateos
 Resp. Área Acústica
 Dpto. Construcción



Organismo notificado nº 1239

DPC 89/106/CEE

cidemco tecnalia

Nº INFORME: 230087. Hoja 4 de 9

Resultados considerando acristalamientos de la unidad del vidrio aislante de la ventana

Acristalamiento ¹	Rw (C; Ctr) área total ventana ≤ 2,7 m ²	Rw (C; Ctr) 2,7 m ² ≤ área total ventana ≤ 3,6 m ²		Rw (C; Ctr) área total ventana ≤ 4,6 m ²	Rw (C; Ctr) área total ventana ≥ 4,6 m ²
		3,6 m ² ≤ área total ventana ≤ 4,6 m ²	área total ventana ≥ 4,6 m ²		
4/cámara ² /4 (*)	32 (-1;-5)	31 (-1;-5)	30 (-1;-5)	29 (-1;-5)	29 (-1;-5)
6/cámara ² /4 (*)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)	32 (-1;-4)	31 (-1;-4)	31 (-1;-4)
6/cámara ² /6 (*)	33 (-1;-4)	32 (-1;-4)	31 (-1;-4)	30 (-1;-4)	30 (-1;-4)
8/cámara ² /4 (*)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)	32 (-1;-4)	31 (-1;-4)	31 (-1;-4)
8/cámara ² /6 (**)	35 (-1;-5)	34 (-1;-5)	33 (-1;-5)	32 (-1;-5)	32 (-1;-5)
10/cámara ² /4 (**)	35 (-1;-4)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)	32 (-1;-4)	32 (-1;-4)
10/cámara ² /6 (**)	35 (-1;-3)	34 (-1;-3)	33 (-1;-3)	32 (-1;-3)	32 (-1;-3)
6/cámara ² /6 laminado (**)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)	32 (-1;-4)	31 (-1;-4)	31 (-1;-4)
6/cámara ² /10 laminado (**)	36 (-1;-4)	35 (-1;-4)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)	33 (-1;-4)

Tabla 2

(*) nº de sellados requerido: 1 para ventanas operables

(**) nº de sellados requeridos: 2 para ventanas operables

Nota 1.- Unidades de vidrio aislante. Espesor del vidrio/anchura cámara/espesor del vidrio expresados en mm

Nota 2.- Cámara comprendida entre 6 y 16 mm.

cidemco

Cliente: CODALMHA, S.L.
Ventana Ref.: «DELTA 60 RPT»

Nº INFORME: 134. Hoja 1 de 25


INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: **CODALMHA**SOLICITANTE: **JOSÉ MANUEL HIDALGO**DIRECCIÓN: **C/ NOGAL, 14
28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)**
 MATERIAL ENSAYADO: **VENTANA ALUMINIO
REF. «DELTA 60 CANAL 16»**

 OBJETO DE LA PETICIÓN: **- PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)
- ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)
- RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)**
FECHA DE RECEPCIÓN: **23.02.2012**FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: **23.02.2012**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: **23.02.2012**FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: **04.04.2012**

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Laboratorio de Ensayos en las fechas indicadas.

Este Informe consta de veinticinco (25) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO MADRID, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



 Sergio Ávila
 Director Técnico

 Firmado digitalmente por Sergio Ávila
 Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=Sergio Ávila, o=Cidemco Madrid, ou=
 email=sergio.avila@cidemcomadrid.es,
 c=ES
 Fecha: 2012.04.04 09:22:24 +02'00'


CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

El día 23 de febrero de 2012 se recibió en CIDEMCO MADRID, procedente de la empresa CODALMHA, una ventana referenciada como «**DELTA 60 CANAL 16**» cuyas principales características son las siguientes:

VENTANA TIPO:	Oscilobatiente, dos hojas
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	1.200 x 1.200
SUPERFICIE TOTAL (m ²)	1,44
SUPERFICIE PRACTICABLE (m ²)	1,1772
LONGITUD DE LA JUNTA (m)	5,73
MATERIAL:	Aluminio Lacado
ACCESORIOS:	Superpuestos
PERFIL:	No facilitados por el cliente
ENSAMBLES DEL MARCO:	A inglete
ENSAMBLES DE LA HOJA:	A inglete
JUNTAS DE ESTANQUIDAD:	Junta de goma
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ESTANQUIDAD:	2 desagües del interior del perfil al exterior 2 desagües al interior del perfil
ACRISTALAMIENTO	
TIPO:	Doble
ESPESOR:	4-12-4
COLOCACIÓN:	Junquillo
ESTANQUIDAD:	Silicona

En el Anexo se encuentran el alzado y las secciones constructivas de la ventana.

Cliente: CODALMHA
Ventana Ref.: «**DELTA 60 CANAL 16**»



Nº INFORME: 134. Hoja 21 de 25


RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE E900
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C5

Cliente: CODALMHA
Ventana Ref.: «DELTA 60 CANAL 16»









ALZADO Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS DE LA VENTANA

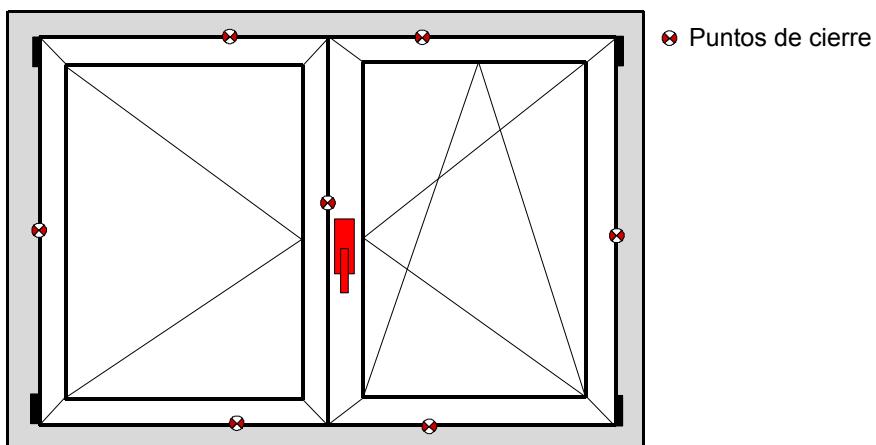

Cliente: CODALMHA
Ventana Ref.: «DELTA 60 CANAL 16»



Nº INFORME: 134. Hoja 24 de 25

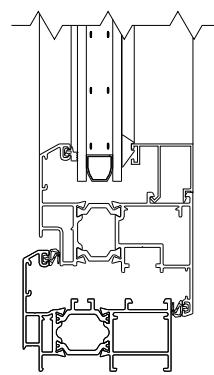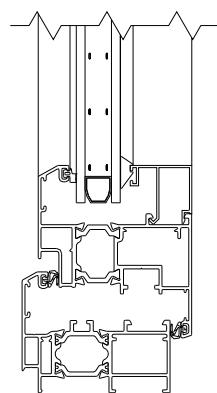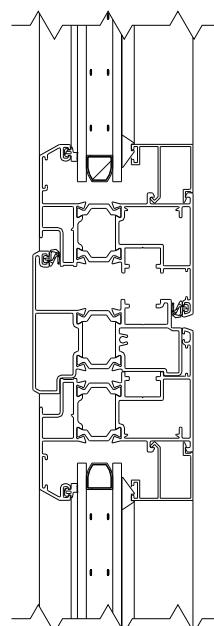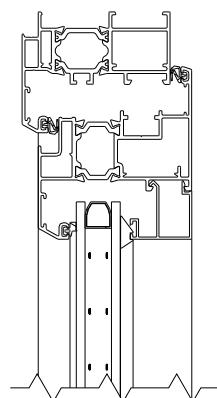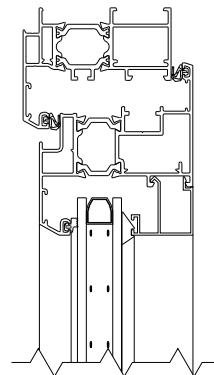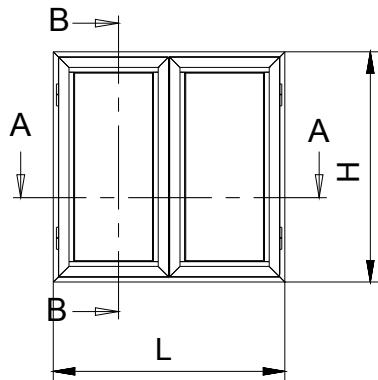

Cliente: CODALMHA
Ventana Ref.: «DELTA 60 CANAL 16»



Nº INFORME: 134. Hoja 25 de 25

Imagen de la muestra ensayada






ALUMINIO - PVC




CODALMHA, S.L.

COMERCIAL DEL ALUMINIO


C\NOGAL, 14, 28350, CIEMPOZUELOS (MADRID)
TLF:91 893 18 28 FAX:91 893 18 36
www.codalmha.com

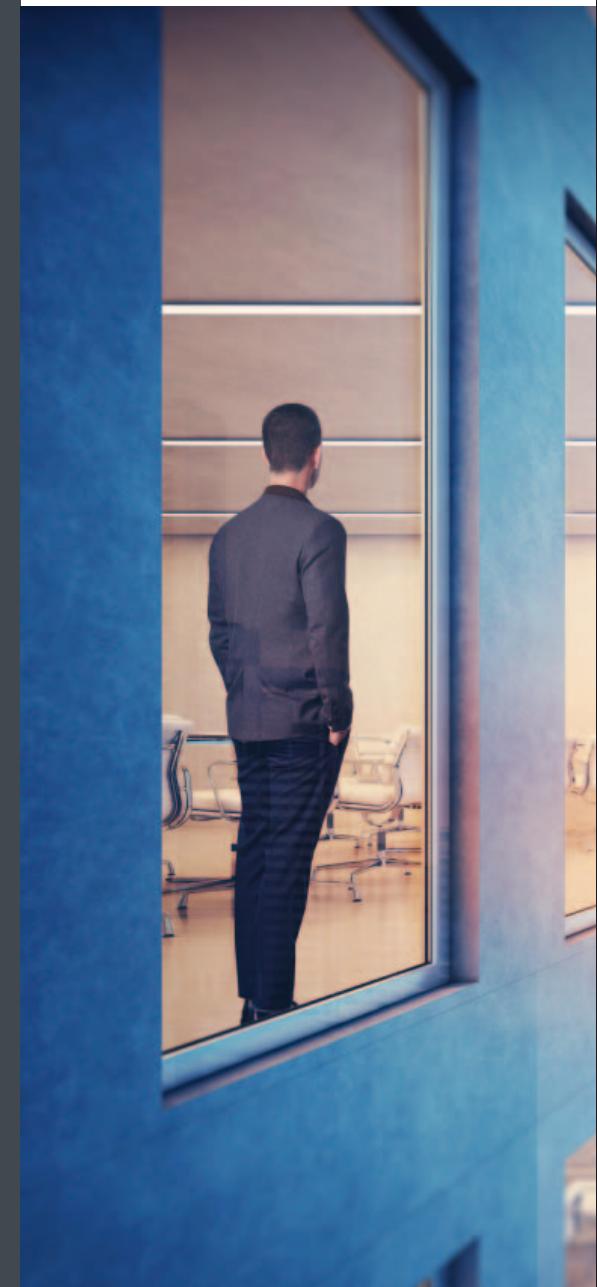


SECCIÓN LATERAL

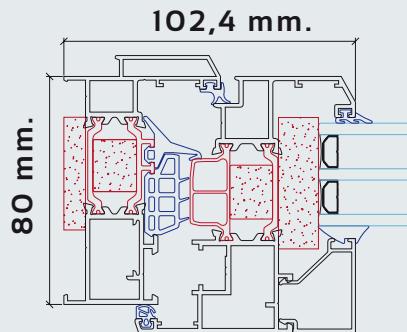

SECCIÓN CENTRAL

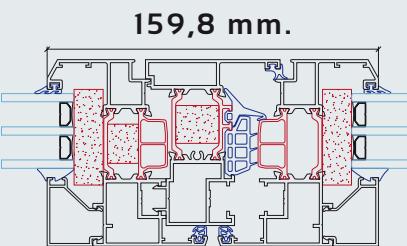

APERTURAS DISPONIBLES

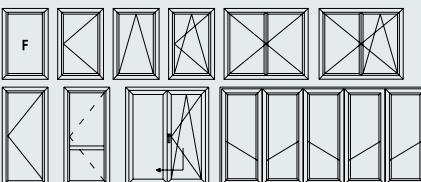

DELTA 80
RPT - CANAL 16

Uw

1,2
W/m²K

Aqua

E750

Ruido

<42
dB

Viento

C5

Aire

4



GAMA DELTA 80 RPT-C16: MÁXIMAS PRESTACIONES

La nueva gama de producto **DELTA 80 RPT CANAL 16** es un sistema practicable de altas prestaciones con **sección de marco de 80 mm.** y una elevada capacidad de aislamiento térmico, que permite alcanzar valores de **1,2 W/m²K**, permitiéndonos posicionar nuestro producto dentro de la gama PREMIUM del sector del aluminio y adoptar nuestra oferta a la normativa europea H2020 de Edificios de Consumo casi Nulo.

El diseño innovador de perfiles, con cámara de desagüe oculto en el marco, y la utilización inteligente de materiales eficientes garantiza las más altas prestaciones de estanqueidad y permeabilidad.

El diseño, con hoja ajunquillada, permite un acristalamiento máximo de 62 mm.

DELTA 80 RPT CANAL 16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema practicable canal de 16.
- Sección de marco de 80 mm.
- Sección vista de 102,4 mm.
- Poliamidas de 34 mm.
- Poliestileno expandido 15 kg/m³ con grafito entre las poliamidas.
- Junta térmica de EPDM Expanso.
- Espuma térmica colocada en el galce del vidrio y en el exterior de los marcos.
- Sistema de estanqueidad de Triple junta.
- Juntas central, exterior e interior de hoja de EPDM.
- Desagüe oculto en los marcos.
- Acristalamiento máximo de 62 mm.
- Sistema de escuadras de tetón móvil ó de bloqueo en el tubular interior.
- Escuadra de bloqueo en el tubular exterior.
- Posibilidad de colocación de herraje oculto.